






	до 5 минут, в том числе:														36,8
	постоянным оперативным персоналом (ОП)	6,4	16,1	25,8	39,5	53,2	61,2	61,2	62,6	65,9	69,6	37,6			
	с использованием дистанционного управления (ДУ)														28,9
	до 20 минут, в том числе:	6,4	16,1	25,8	39,5	53,2	61,2	61,2	62,6	65,9	71,6	33,1			
ОП	6,4	16,1	25,8	39,5	53,2	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	71,4	33,4			
ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	2,9	6,2	6,2	6,2	28,9			
Всего, в том числе:	6,4	16,1	25,8	39,5	53,2	61,2	61,2	62,6	65,9	71,6	33,1				
ОП	6,4	16,1	25,8	39,5	53,2	59,7	59,7	59,7	59,7	71,4	33,4				
ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	2,9	6,2	6,2	28,9				

Величина потребления электрической мощности потребителя, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-47° С)

\* Перечень потребителей электрической энергии, в отношении энергопринимающих устройств которых может осуществляться аварийное ограничение режима потребления указан в Приложении  
 Заместитель генерального директора  
 по техническим вопросам - главный инженер АО "Россети Сибирь-Тываэнерго"

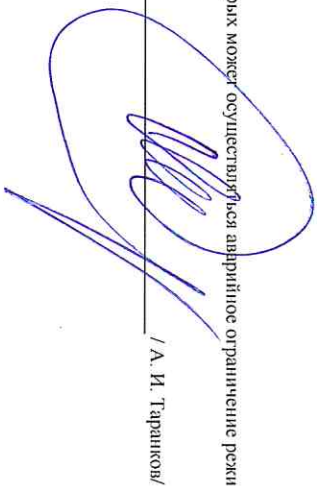

/ А. И. Таранков/